




LEGENDA	
01	Joelho PVC LR azul Ø 20mm x 1/2" com anel de latão
02	Joelho PVC soldável marrom Ø 20mm
03	Joelho PVC soldável marrom Ø 25mm
04	Tê PVC soldável marrom Ø 25mm
05	Tê red. soldável marrom Ø32 x 25mm
06	Tê red. soldável marrom Ø 25 x 20mm
07	Registro de gaveta com acabamento C-40 Deca Ø 25mm
08	Registro de gaveta com acabamento c-40 Deca Ø 20mm
09	Registro de gaveta bruto Ø 30mm

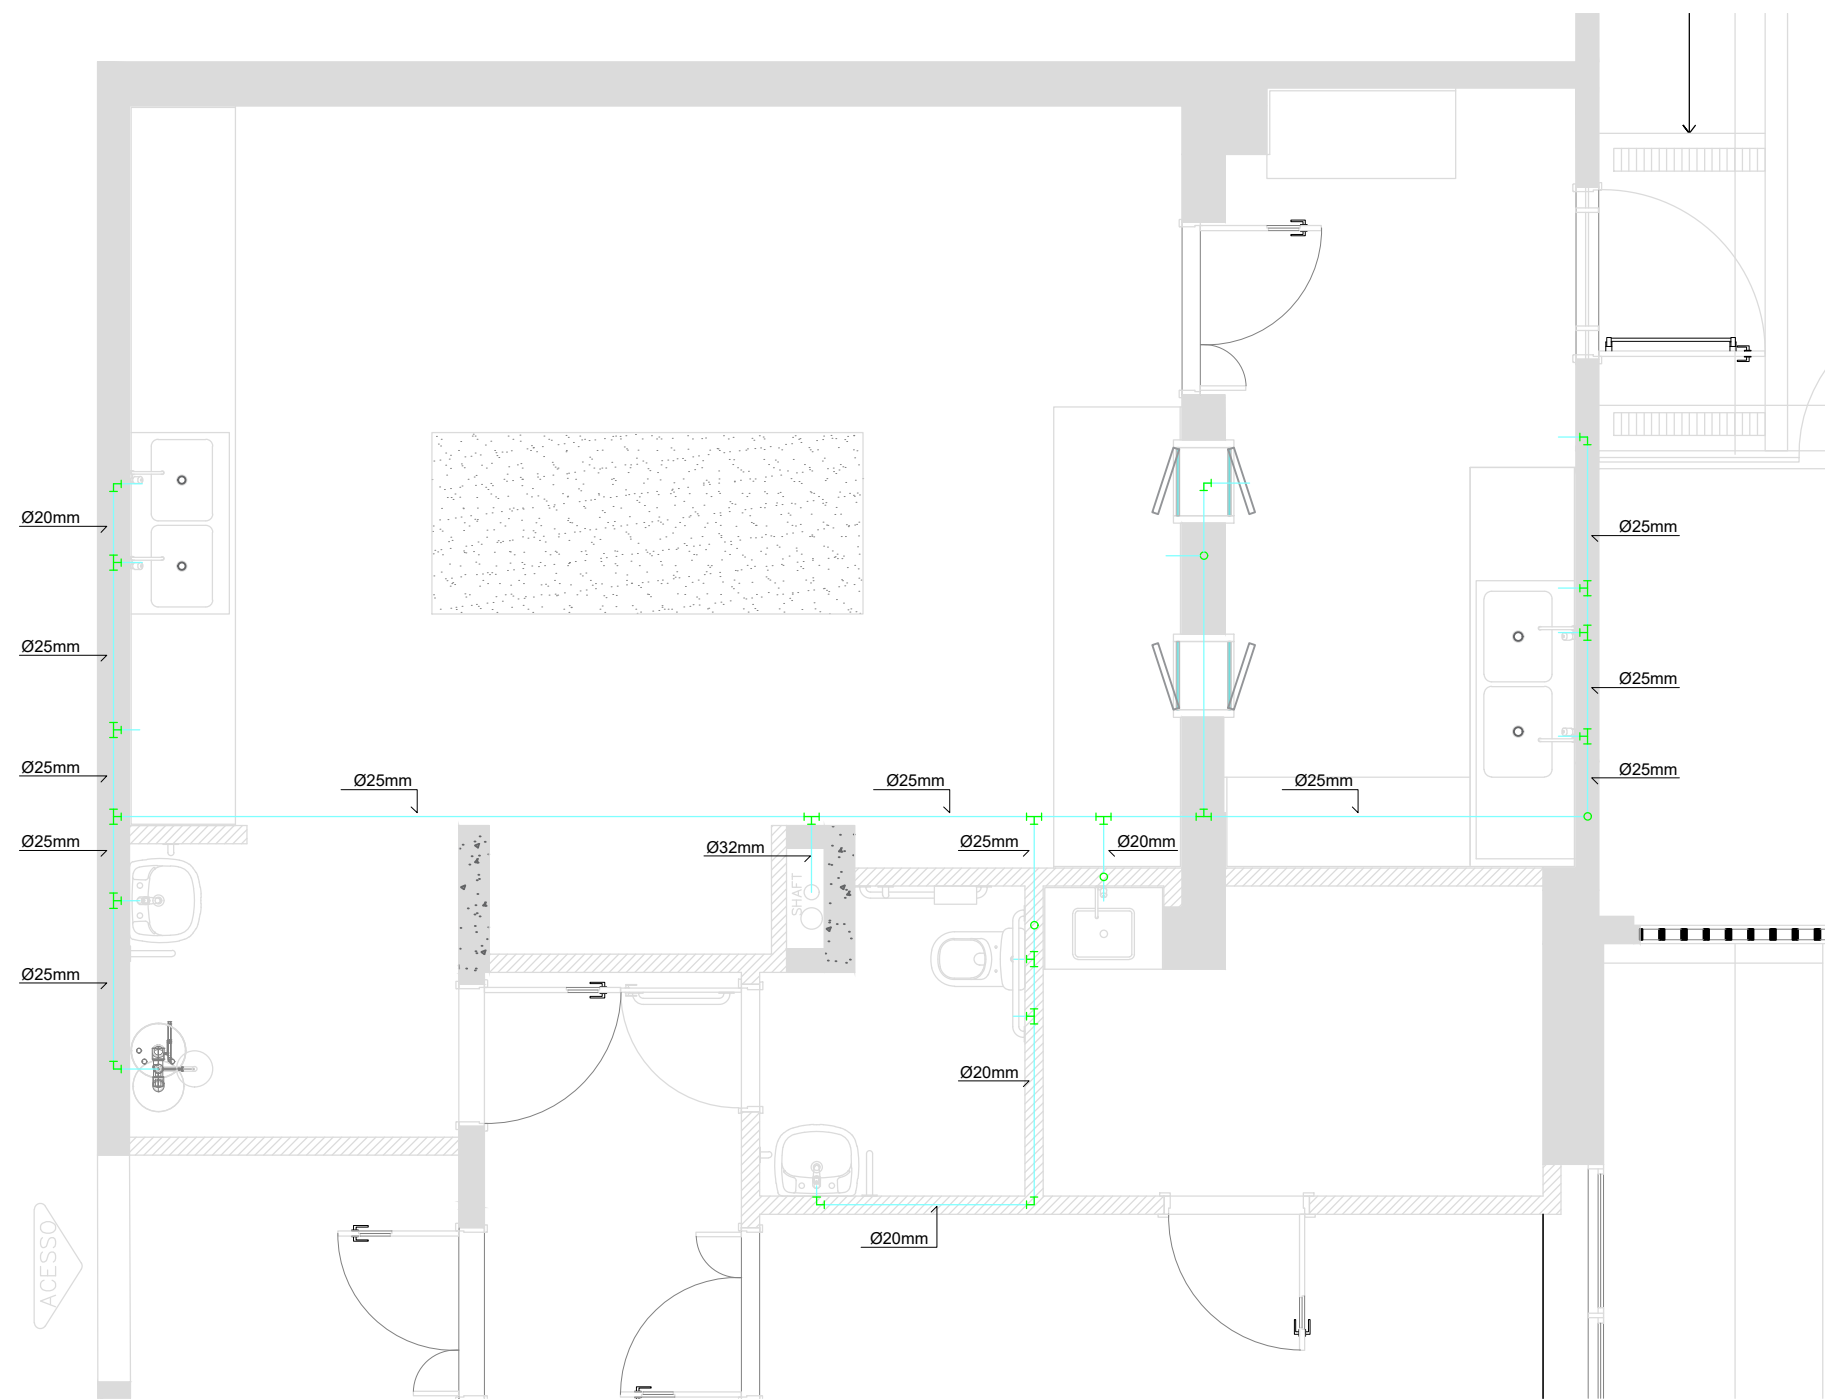

COORDENADORA: ARQ. MÁRCIA PINHEIRO CAU-A21359-4

CHEFE DE PROJETOS: ARQ. ROSANA DE LEO CAU A18234-6

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. ALINE ARGOLLO CAU A55601-7

ALTERAÇÕES:

02			
01			
00			EMIÇÃO INICIAL
NÚMERO	DATA	RESPONS.	TIPO E LOCAL DA ALTERAÇÃO



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA



SUMAI

Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura

COORDENADORA DE PROJETOS - ARQ. MÁRCIA ELIZABETH PINHEIRO

CHEFE DO NÚCLEO DE PROJETOS - ARQ. ROSANA DE LEO

RESPONSÁVEL TÉCNICO - ARQ. ALINE ARGOLLO

NOME DO PROJETO:

CAU-A21359-4

CAU-A18234-6

CAU-A55601-7

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DE ODONTOLOGIA

LOCAL:

RUA ARAÚJO PINHO, 62, CANELA

LOCAL:

SALVADOR

NOME DA PRANCHA:

PERSPECTIVA HIDROSSANITÁRIA

VERSÃO:

R1

ÁREA TÉCNICA:

ARQUITETURA

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

DATA:

JULHO.2022

ESCALA DE PLOTAGEM:

1/25

DESENHO:

GABRIEL LOPES

CONFERIDO POR:

ALINE ARGOLLO

02/02